RZUT

skala 1:100

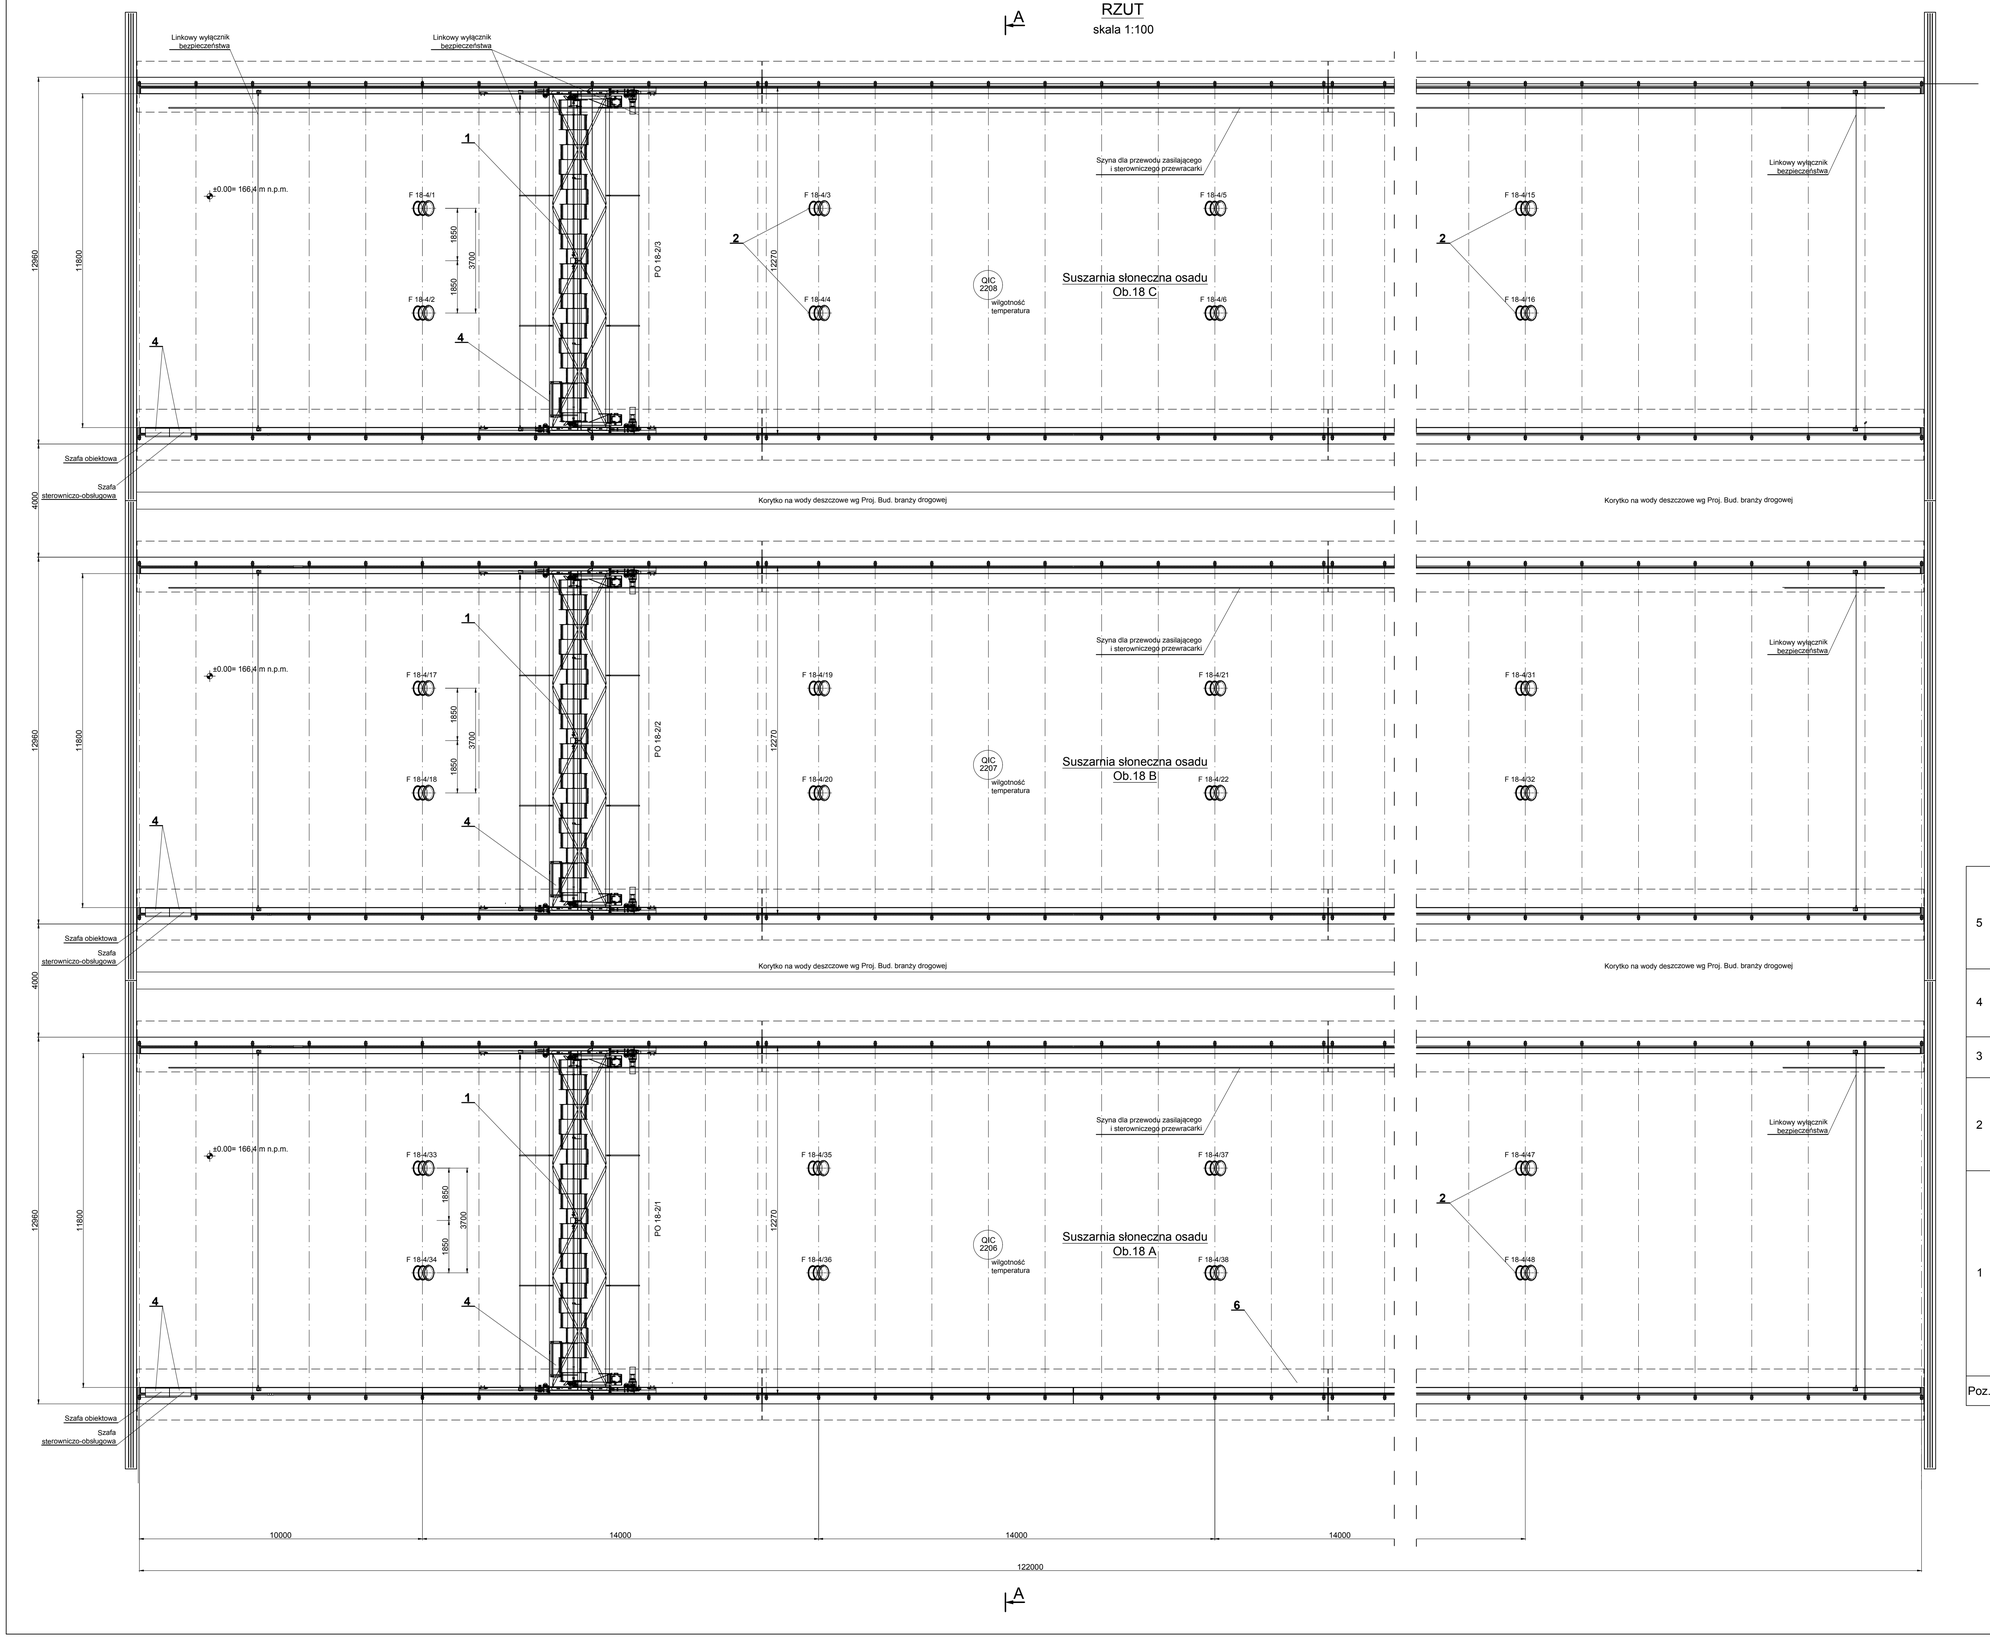

Poz.	Ilość szt.	Wyszczególnienie	Mat.	Jedn. / Masa w kg	Całk.	Uwagi
5	1 kpl	Komplet urządzeń kontrolno-pomiarowych: • Pyranometr - 1 szt. (pomiar natężenia promieniowania słonecznego); • Stacja klimatyczna (pomiar siły wiatru, temperatury i wilgotności zewnętrznej oraz czujnik opadów) - 1 szt. • Higrotermometr - 3 szt.; (pomiar temperatury i wilgotności powietrza wewnątrz każdej hali suszarniczej);	-	-	-	
4	3 kpl	Wyposażenie hal suszarniczych w tym: • Szafa obiektowa (zasilająca), • Szafa sterowniczo-obsługowa, • Szafa sterownicza przewracarki (zabudowana na ramie przewracarki)	-	-	-	
3	3 szt.	**S 22-5/1+3** Siłownik okna dachowego Napęd Ns=0,9 kW 400V 50Hz	-	27,00	81,00	
2	48 szt.	**F 22-4/1+48** Wentylator promieniowy Wydajność (całego układu): 8000 m^3/h Liczba obrotów: 1370 1/min. Kąt nachylenia: 45° Napęd: 0,41 kW IP54 400V 50Hz 1A Wyposażenie: wlot - siatki ochronne, wylot - nakładki kierujące strumień powietrza	-	22,00	1 056,00	
1	3 szt.	**PO 22-3/1+3** Szerokość całkowita: 12270 mm Długość całkowita: 4350 mm Szerokość bębna: 11950 mm Światło przejazdu między wewnętrznymi ścianami cokołów: 11800 mm Minimalna wymagana wysokość przejazdowa: 2600 mm Wysokość podnoszenia bębna: 0÷550 mm Średnica bębna: 1000 mm Prędkość obrotowa bębna: 30 ÷ 60 1/min Prędkość jazdy, szybki najazd: 8 m/min. Prędkość jady robocza: 0,8 ÷ 1,7 m/min. Wysokość rozgarnianych i formowanych pryzm: 0,8÷1,0 m Grubość przewracanej warstwy osadów: do 40 cm (okresowo 50 cm) Napęd: 14,5 kW IP66 400V 50Hz Temperatura pracy (maks): 55°C	rama - stal czarna konstrukcyjna 1.0037; 1.0038; 1.0114, elementy mające kontakt z osadem (noże, grzebienie i boczne zgarniacze): wzmocniona stal narzędziowa 1.0037	5 150,00	15 450,00	Kompletna dostawa

Wykonawca:	Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o. 01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3
Zamawiający:	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Tylna 9, 98-100 Łask
Projektant: mgr inż. Elżbieta Kozłowska, upr. nr St-708/87, specjalność instalacyjno-inżynieryjna	Podpis:
Opracował: inż. Agata Rodak	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Włodzimierz Glamkowski, upr. nr St-437/86, specjalność instalacyjno-inżynieryjna	Podpis:
Kierownik projektu: mgr inż. Krystyna Szarlik	Podpis:
Inwestycja:	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łasku
Obiekt:	Ob. 18A, B, C Suszarnie słoneczne
Nazwa rysunku:	Rzut
Data: sierpień 2015 / Stadium: projekt budowlany / Branża: technologiczna	Skala: 1:100 / Nr archiwalny: 7135 / Nr rysunku: T-27