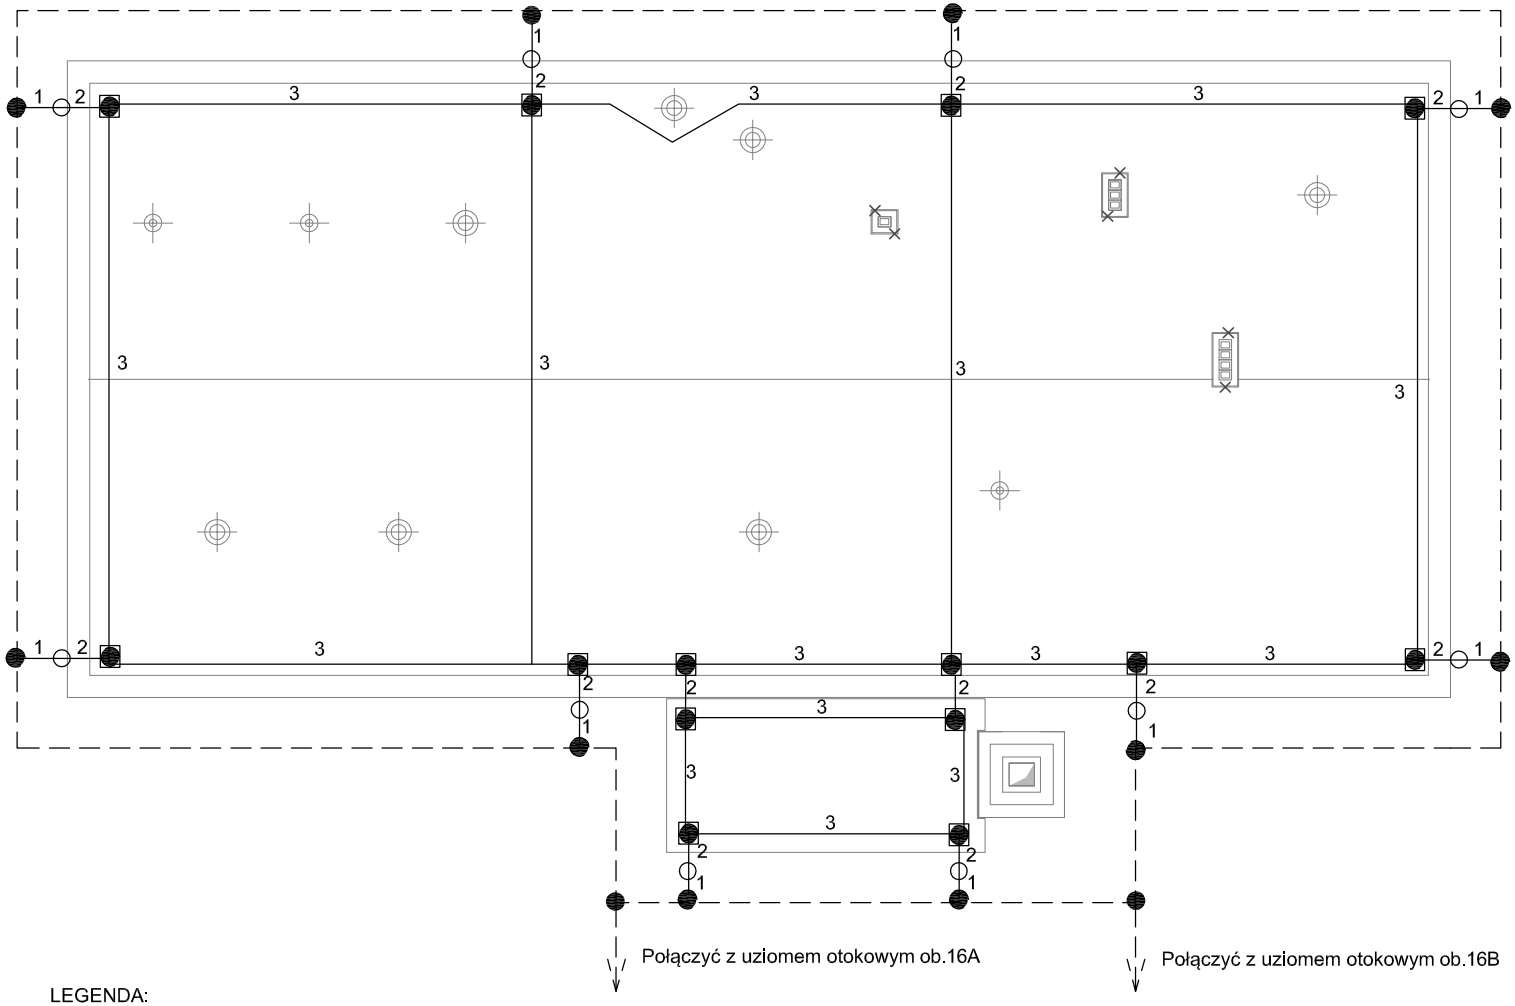


LEGENDA:

| | | |
|---|---|---|
| – — – — – — – | - | Uziom otokowy FeZn 30/4 |
| 1 | - | Bednarka FeZn 30/4 |
| 2 | - | Zwód pionowy, drut stalowy o śr. 8 mm ocynkowany |
| 3 | - | Zwód poziomy, drut stalowy o śr. 8 mm ocynkowany |
| —○— | - | Złącze kontrolne |
| ● | - | Połączenie spawane |
| ▣ | - | Złącze krzyżowe |

UWAGI:
1. Wszystkie elementy wystające z dachu chronić masztami odgromowymi lub iglicami.

| | |
|---|---|
| Wykonawca: Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o. 01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3 | Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Tylna 9, 98-100 Łask |
| Projektant: mgr inż. Marek Szamocki upr. nr LOD/1911/PWOE/12 specjalność instalacyjno-inżynieryjna — Podpis: | Inwestycja: Rozbudowa I przebudowa oczyszczalni ścieków w Łasku |
| Opracował: mgr inż. Łukasz Gębarowski — Podpis: | Obiekt: Budynek technologiczny nr 2 |
| Sprawdzający: mgr inż. Jan Cichocki upr. nr 162/89/WŁ specjalność instalacyjno-inżynieryjna — Podpis: | Nazwa rysunku: Instalacja odgromowa |
| Kierownik projektu: mgr inż. Krystyna Szarlik — Podpis: | |
| Data: czerwiec 2015 — Stadium: projekt budowlany — Branża: elektryczna | Skala: 1:150 — Nr archiwalny: 7135 — Nr rysunku: E-15_2 |